

Quick-Up Wall Magnetic 3x2 C Frontside

**MAR
ROW**

MARKETING EQUIPMENT

Aineiston kokonaismitta:



Magnetic 3x2 c **2692x2230 mm**. Tee aineisto tähän (1:1) kokoon.

Alla olevasta kuvasta näet messuseinän kuvavuotien leikkauskohdat, ne on merkitty punaisilla pystyviivoilla. Leikkausviivoja ei saa jättää painoaineistoon, ne ovat ohjeellisia ja näyttävät mistä kohdista kuvavuodot leikkautuvat valmiissa messuseinässä. (Vältä kirjasimien leikkautumista kahdelle kuvavuodalle.) Huomioi aineiston asettelussa messuseinän molemmat päätykuvavuodot, ne kaartuvat osittain messuseinään taakse. Päätykuvavuotaan asetettu aineisto on vain osittain näkyvissä, messuseinää suoraan edestä katsottaessa.

Lue huolella Marrow Oy:n [yleinen aineisto-ohje](#). Noudata kaikkia siinä annettuja ohjeita. Ohjeita noudattamalla nopeutat tuotantoprosessia. Puutteellinen tai virheellinen aineisto voi johtaa toimituksen viivästymiseen sovitusta aikataulusta ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Yhteystiedot löydät Marrow Oy:n yleisestä aineisto-ohjeesta sekä kotisivuilta: www.marrow.fi

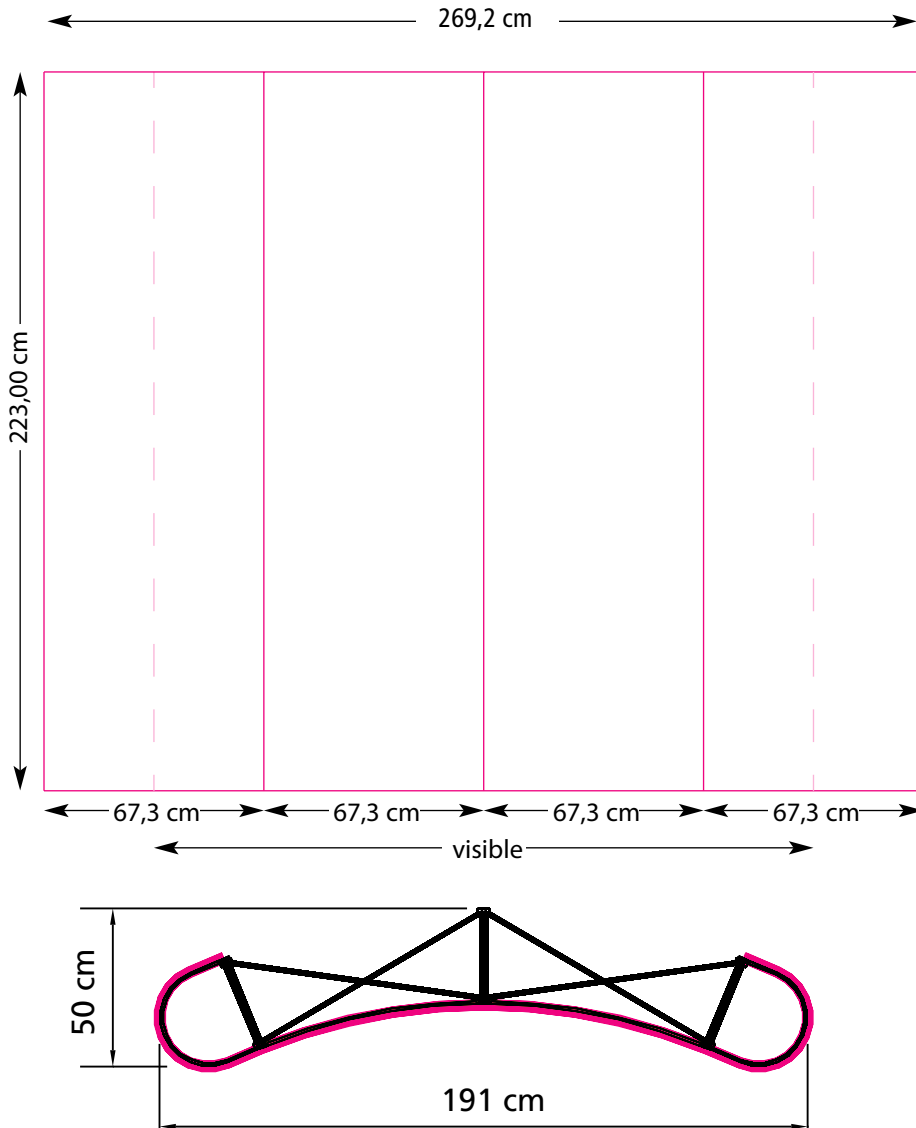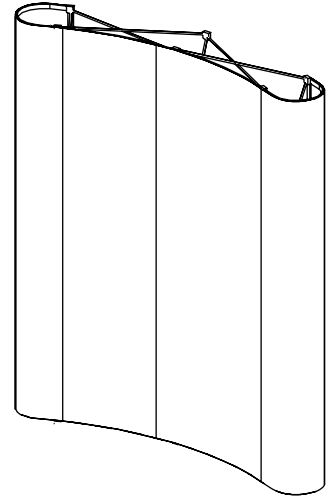

Pop-Up aineisto-ohje

Quick-Up Wall Magnetic 3x2 C Backside

Aineistojen kokonaismitat:

Magnetic 3x2 c (kaksipuolisen versio) taustakuvavuodat **1616x2230 mm**.

Magnetic 3x2 c (yksipuolinen "kuperä" versio) tausta- ja päätykuvavuodat **2692x2230 mm**.

Tee aineisto (1:1) kokoon.

Käytä kaksipuolisen version mittoja vain silloin kun käytät messuseinää kaksipuolisena versiona ja olet tehnyt myös messuseinän etupuolen aineiston päätyvuotteen. Käytä yksipuolinen "kuperä" version mittoja vain silloin kun käytät messuseinää yksipuolisena "kuperana" versiona.

Alla olevasta kuvasta näet messuseinän kuvavuotien leikkauskohdat, ne on merkitty punaisilla pystyviivoilla. Leikkausviivoja ei saa jättää painoaineistoon, ne ovat ohjeellisia ja näyttävät mistä kohdista kuvavuodat leikkautuvat valmiissa messuseinässä. (Vältä kirjasimien leikkautumista kahdelle kuvavuodalle.)
Huomioi aineiston asettelussa messuseinän molemmat päätykuvavuodat, ne kaartuvat osittain messuseinään taakse. Päätykuvavuotaan asetettu aineisto on vain osittain näkyvässä, messuseinää suoraan edestä katsottaessa.

Lue huolella Marrow Oy:n [yleinen aineisto-ohje](#). Noudata kaikkia siinä annettuja ohjeita. Ohjeita noudattamalla nopeutat tuotantoprosessia. Puutteellinen tai virheellinen aineisto voi johtaa toimituksen viivästymiseen sovitusta aikataulusta sekä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Yhteystiedot löydät Marrow Oy:n yleisestä aineisto-ohjeesta sekä kotisivuilta: www.marrow.fi

