
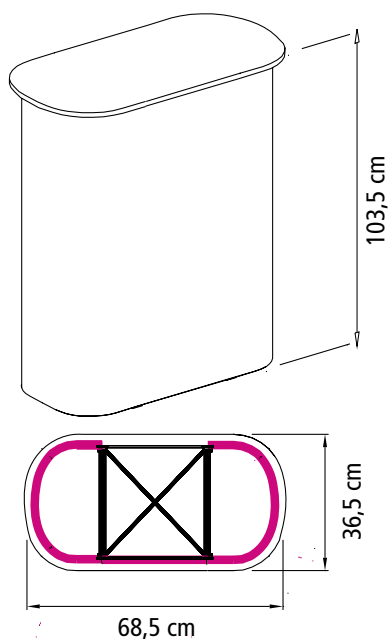


# Quick-Up Counter Premium 1x3

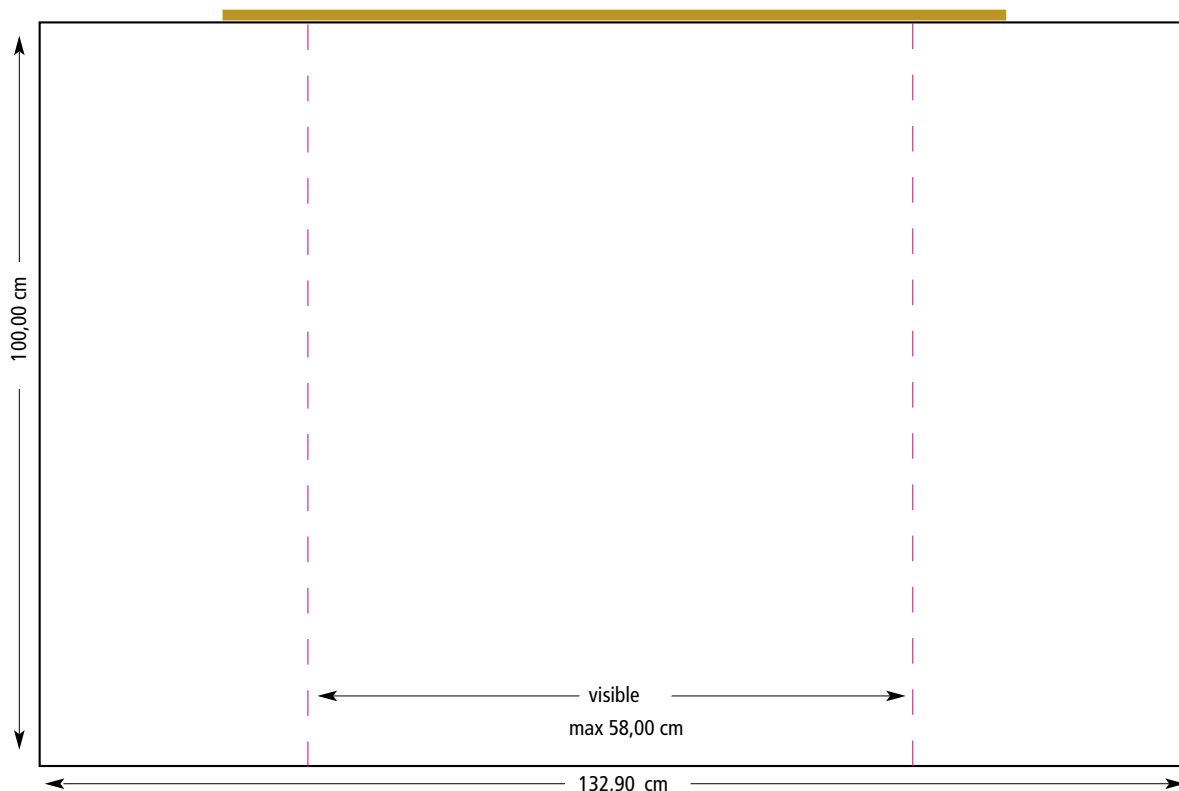

#### Aineiston kokonaismitta:

Quick-Up Counter Premium 1x3: **1329x1000 mm**. Tee aineisto tähän (1:1) kokoon.

Yllä olevasta kuvasta näet messutiskin kuvavuodan etuosan ja molempien sivujen osuudet kulmat on merkitty punaisilla pystyviivoilla.

Viivoja ei saa jättää painoaineistoon, ne ovat ohjeellisia ja näyttävät mistä kohdista kuvavuota taittuu tiskissä.

Huomioi aineiston asettelussa että on vain osa kuvavuodasta on näkyvässä suoraan edestä katsottaessa ja sivuosausten päädyt kääntyvät tiskin taakse.

Lue huolella Marrow Oy:n [yleinen aineisto-ohje](#). Noudata kaikkia siinä annettuja ohjeita. Ohjeita noudattamalla nopeutat tuotantoprosessia.

Puutteellinen tai virheellinen aineisto voi johtaa toimituksen viivästymiseen sovitusta aikataulusta ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Yhteystiedot löydät Marrow Oy:n yleisestä aineisto-ohjeesta sekä kotisivuilta: [www.marrows.fi](http://www.marrows.fi)